



יציקה שניה-אחרי בדיקת האיטיות של הצנורות
ובצוע כל התקנים הדרושים, אך לא לפני 7 ימים
מגמר יציקה ראשונה

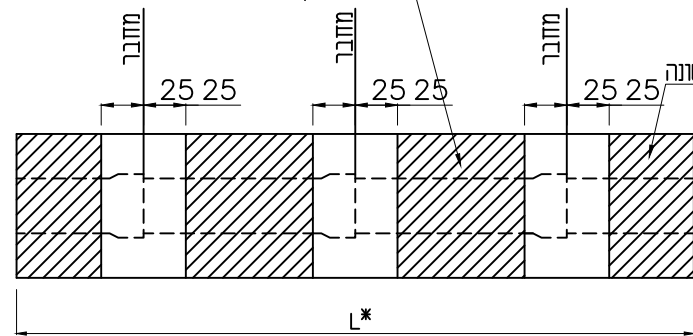


L* - יהיה באורך 1.0 מ' מכל צד של צנור המים במקרה של הצטלבות הקווים

עטיפת בטון סדר יציקות בטון


בד גאוטכני לא ארוג
במשקל 600 גר/מ"ר
דוגמאת אוונגרד או ש"ע

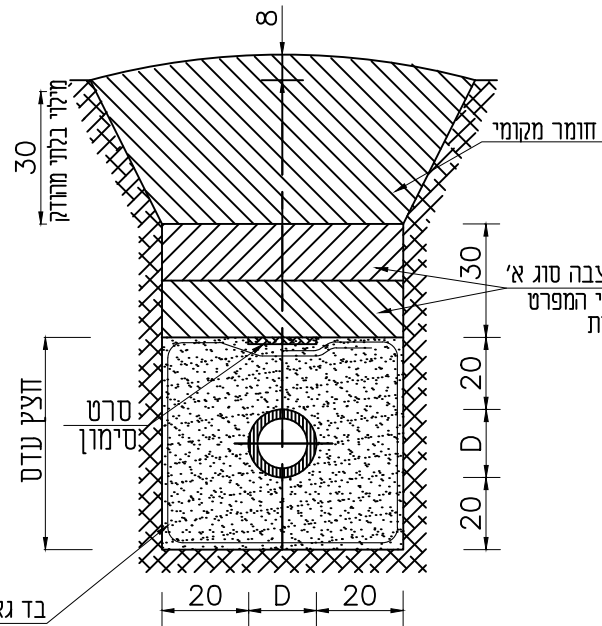


במי תהום

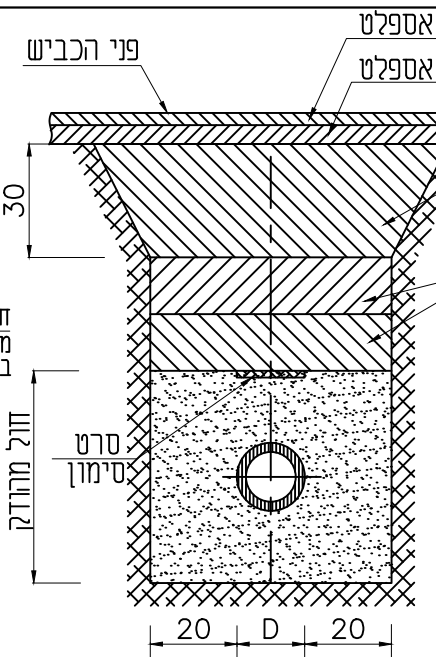


בתחום מסעת הדרך

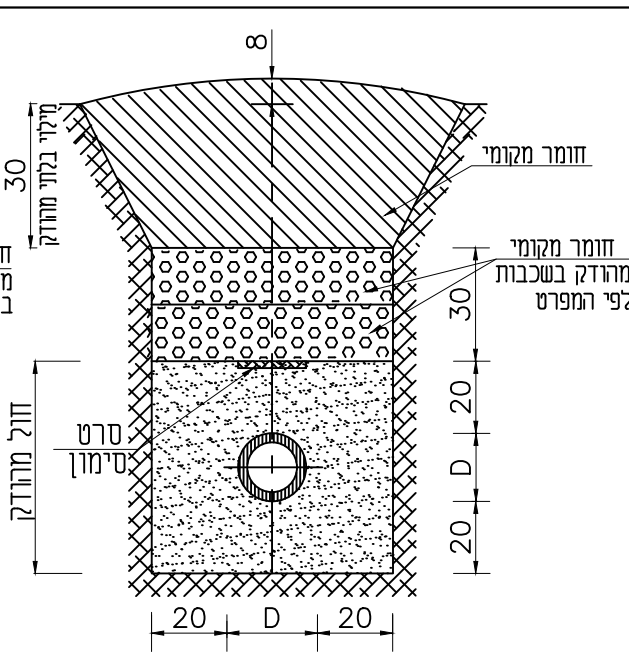


בשטח פתוח

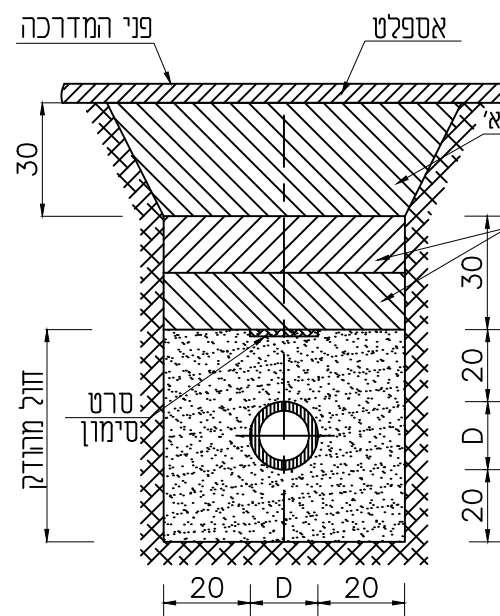

במדרכת אספלט

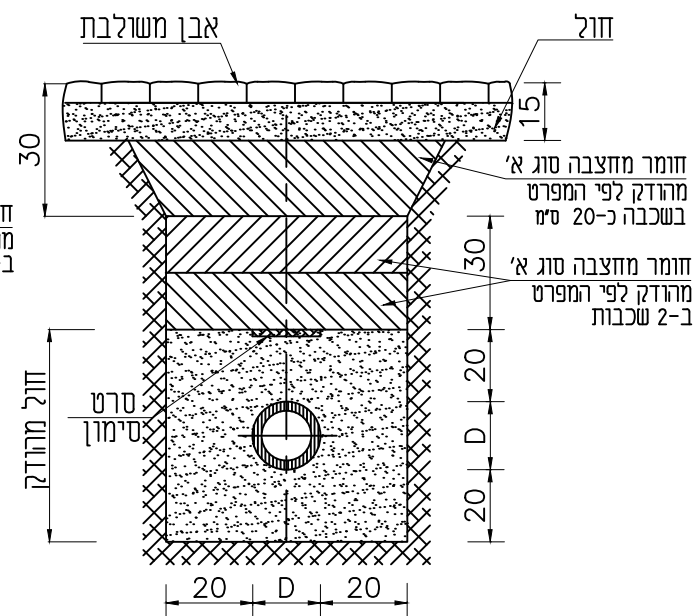

במדרכת אבן משולבת

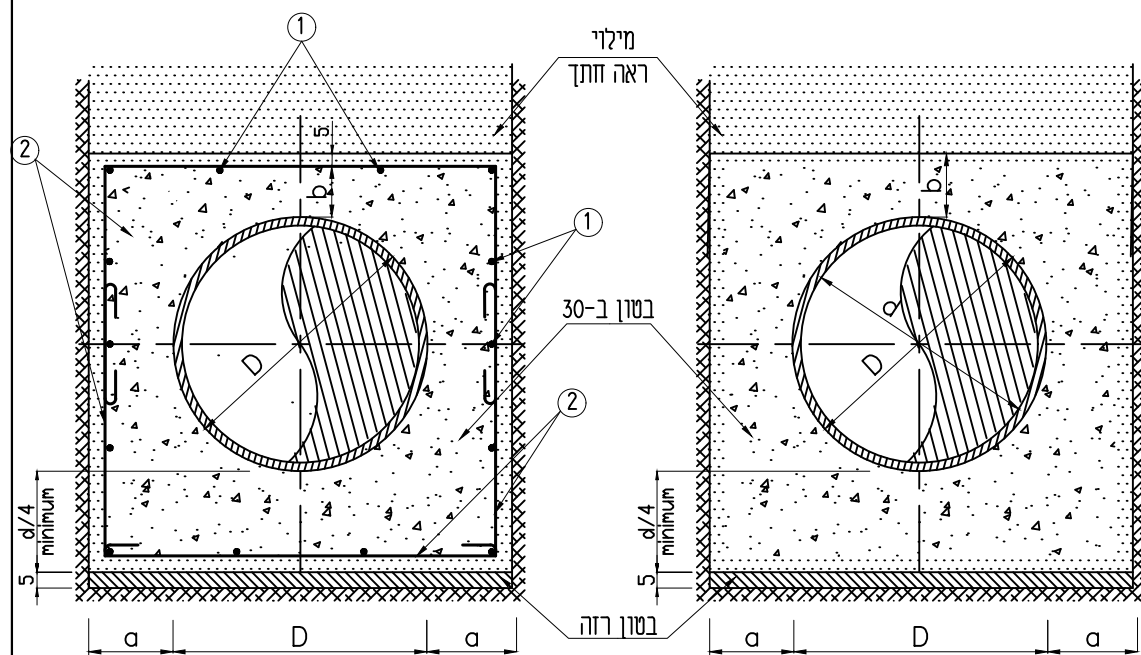




עטיפת בטון מזוין

עטיפת בטון

קוטר הצנור d"	a, ס"מ	b, ס"מ	①	②
6"-10"	15	15	Φ 10@20	Φ 10*10
12"-16"	20	15	Φ 10@20	Φ 10*13
18"-40"	25	20	Φ 10@20	Φ 10*25

הערה:

- לא יבוצע סרט סימון
לקווי ביוב גרויטציוני.

	04.03.2021		לעיון Information	 ברז'יק מהנדסים BEREJIK ENGINEERING תל-אביב, רח' עמינדב 23, מיקוד: 67898 טל: 03-5622254 פקס: 03-5626696 www.Berejik.co.il E-mail: Office@Berejik.co.il
	12.07.2022		למכרז Tender	
			לביצוע Execution	
מס' הדף 3		המבצע אחראי לבדיקת המידות ולהתאמתן במקום. על המבצע לבקר את כל המידות ועל כל שעות או אי התאמה עליו להודיע למתכנן. אין לקבוע גדלים ע"י מדידה בשטח.		
מס' התוכנית 556-2		ALWAYS THINK SAFETY.		
תכנן נטלי Design director		מקום מועצה אזורית שפיר Place		
שרטט נטלי Designed by		שם פרויקט חבור מטי"ש שפיר למאגר נגבה Project name		
בקר ר. ברז'יק Checked by		תאריך Date 04.03.2021	קנימ Scale ללא קנימ	נושא הגליון חתכים בתעלות לצינור ועטיפות בטון Subject of drawing
		קובץ File PRT3-aaala.dwg	מידות הגליון Size of sheet A3	

תל-אביב, רח' עמנואל 23, מיקוד: 67898
טל': 03-5622254 פקס': 03-5626696
WWW.Berejik.co.il E-mail: Office@Berejik.co.il